






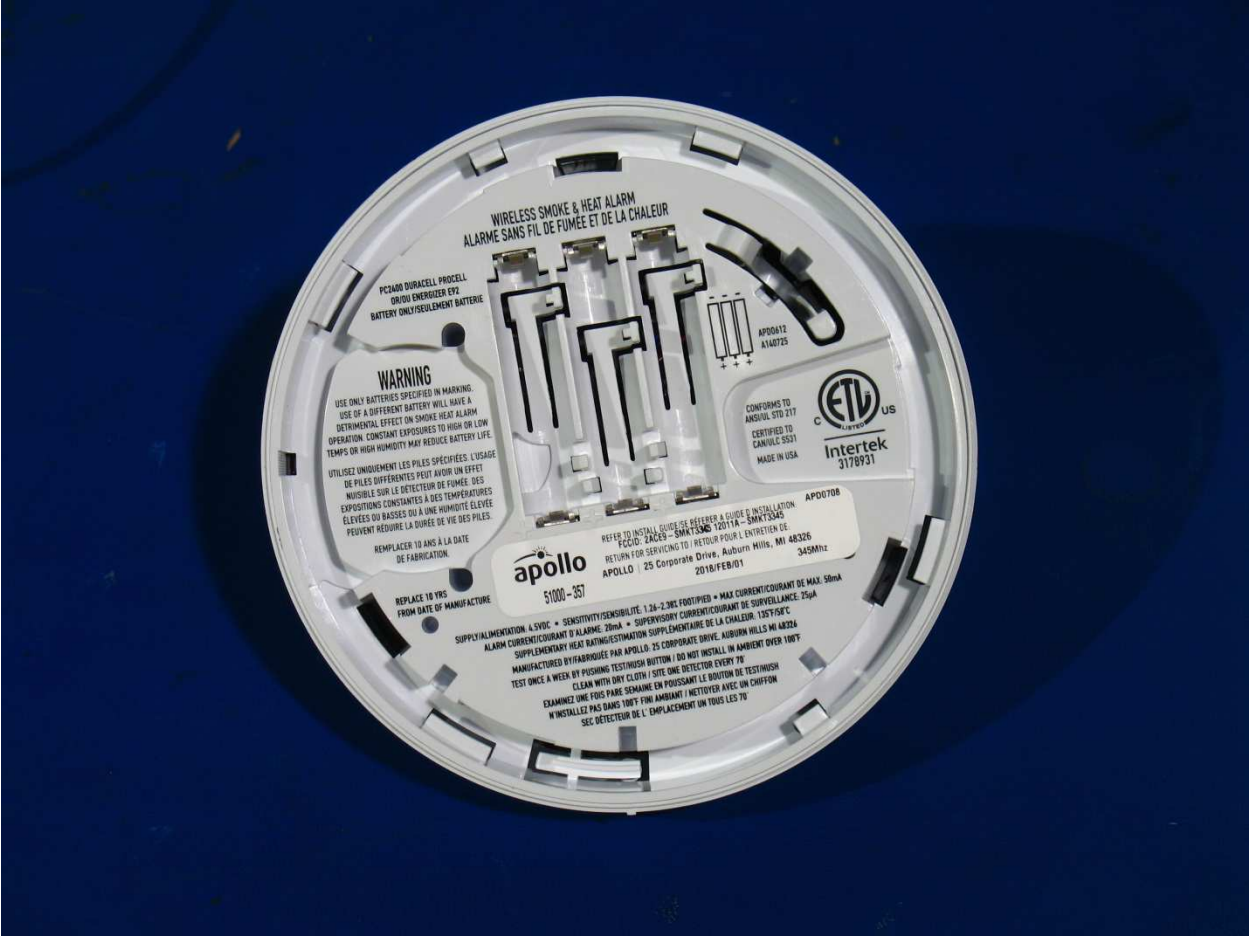

PC2400 DURACELL PROCELL
OR/OU ENERGIZER EPZ
BATTERY ONLY/SEULEMENT BATTERIE

WARNING

USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING.
USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A
DETHERIMENTAL EFFECT ON SMOKE HEAT ALARM
OPERATION. CONSTANT EXPOSURES TO HIGH OR LOW
TEMPERATURES OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE.
UTILISEZ UNIQUEMENT LES PILES SPÉCIFIÉES. L'USAGE
DE PILES DIFFÉRENTES PEUT AVOIR UN EFFET
NUISIBLE SUR LE DÉTECTEUR DE FUMÉE. DES
EXPOSITIONS CONSTATÉES À DES TEMPÉRATURES
ÉLEVÉES OU BASSES OU À UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE
PEUVENT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DES PILES.

REPLACE IN 18 YRS
FROM DATE OF MANUFACTURE

apollo
S1000-357

REFER TO INSTALL GUIDE OR REFER TO SOURCE OF INSTALLATION
FOR ADDITIONAL INSTRUCTIONS. SEE INSTRUCTIONS FOR
RETURN FOR SERVICING TO: RETURN FOR L'ENTRETIEN DE
APOLLO | 25 Corporate Drive, Auburn Hills, MI 48326
2018/FEB/01 345MHz

CONFORMS TO
ANSI/UL STD 717
CERTIFIED TO
CANULC 5531
MADE IN USA



SUPPLY/ALIMENTATION: 4.5VDC • SENSITIVITY/SENSIBILITE: 1.2A-2.2M FOOTPIEDS • MAX CURRENT/COURANT DE MAX: 50mA
ALARM CURRENT/COURANT D'ALARME: 20mA • SUPERVISORY CURRENT/COURANT DE SURVEILLANCE: 25µA
135°F/50°C
MANUFACTURED BY/PRODUIT PAR APOLLO 25 CORPORATE DRIVE, AUBURN HILLS MI 48326
TEST ONCE A WEEK BY PUSHING TEST/HUSH BUTTON. DO NOT INSTALL IN AMBIENT OVER 100°F
CLEAN WITH DRY CLOTH / NETTOYER LE DÉTECTEUR AVEC UN CHIFFON
EXAMINEZ UNE FOIS PAR SEMAINE EN POUSSANT LE BOUTON DE TEST/HUSH
N'INSTALLEZ PAS DANS UN TROP CHAUD AMBIENT / NETTOYER AVEC UN CHIFFON
SEC DÉTECTEUR DE L'EMPLACEMENT UN TROP LES 70