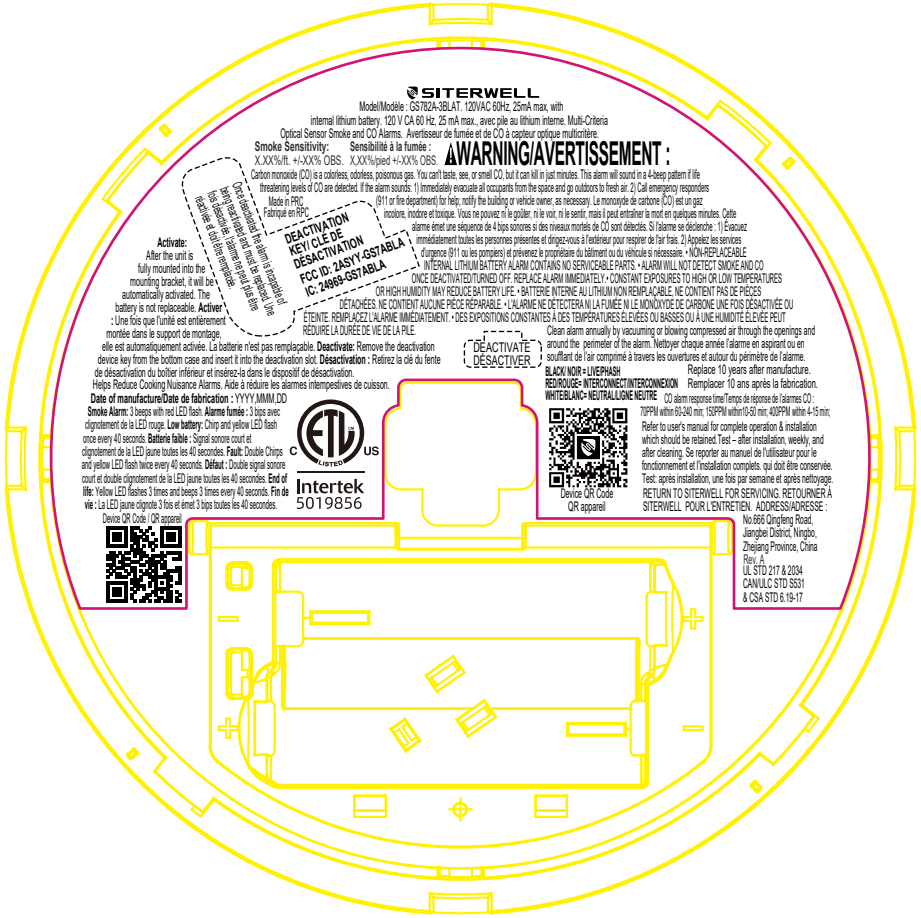
SITERWELL
Model/Modèle : GS782A-3BLAT. 120VAC 60Hz, 25mA max, with
internal lithium battery. 120 V CA 60 Hz, 25 mA max., avec pile au lithium interne. Multi-Criteria
Optical Sensor Smoke and CO Alarms. Avertisseur de fumée et de CO à capteur optique multicritère.
Smoke Sensitivity: X.XX%/ft. +/-XX% OBS.
Sensibilité à la fumée : X.XX%/pied +/-XX% OBS.
WARNING/AVERTISSEMENT :
Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless, poisonous gas. You can't taste, see, or smell CO, but it can kill in just minutes. This alarm will sound in a 4-beep pattern if life threatening levels of CO are detected. If the alarm sounds: 1) Immediately evacuate all occupants from the space and go outdoors to fresh air. 2) Call emergency responders (911 or fire department) for help, notify the building or vehicle owner, as necessary. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et toxique. Vous ne pouvez ni le goûter, ni le voir, ni le sentir, mais il peut entraîner la mort en quelques minutes. Cette alarme émet une séquence de 4 bips sonores si des niveaux mortels de CO sont détectés. Si l'alarme se déclenche : 1) Évacuez immédiatement toutes les personnes présentes et dirigez-vous à l'extérieur pour respirer de l'air frais. 2) Appelez les services d'urgence (911 ou les pompiers) et prévenez le propriétaire du bâtiment ou du véhicule si nécessaire. • NON-REPLACEABLE INTERNAL LITHIUM BATTERY ALARM CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS. • ALARM WILL NOT DETECT SMOKE AND CO ONCE DEACTIVATED/TURNED OFF. REPLACE ALARM IMMEDIATELY. • CONSTANT EXPOSURES TO HIGH OR LOW TEMPERATURES OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE. • BATTERIE INTERNE AU LITHIUM NON REMPLAÇABLE. NE CONTIENT PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE. • L'ALARME NE DÉTECTERA NI LA FUMÉE NI LE MONOXYDE DE CARBONE UNE FOIS DÉSACTIVÉE OU ÉTEINTE. REMPLACEZ L'ALARME IMMÉDIATEMENT. • DES EXPOSITIONS CONSTANTES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES OU À UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA PILE.
Made in PRC
Fabriqué en RPC
DEACTIVATION KEY/ CLÉ DE DÉSACTIVATION
FCC ID: 2ASYY-GS7ABLA
IC: 24963-GS7ABLA
Once deactivated the alarm is incapable of being reactivated and be replaced. Une fois désactivé, l'alarme ne peut plus être réactivée et doit être remplacée.
Activate: After the unit is fully mounted into the mounting bracket, it will be automatically activated. The battery is not replaceable. Activer : Une fois que l'unité est entièrement montée dans le support de montage, elle est automatiquement activée. La batterie n'est pas remplaçable. Deactivate: Remove the deactivation device key from the bottom case and insert it into the deactivation slot. Désactivation : Retirez la clé du fente de désactivation du boîtier inférieur et insérez-la dans le dispositif de désactivation.
Helps Reduce Cooking Nuisance Alarms. Aide à réduire les alarmes intempestives de cuisson.
Date of manufacture/Date de fabrication : YYYY,MMM,DD
Smoke Alarm: 3 beeps with red LED flash. Alarme fumée : 3 bips avec clignotement de la LED rouge. Low battery: Chirp and yellow LED flash once every 40 seconds. Batterie faible : Signal sonore court et clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. Fault: Double Chirps and yellow LED flash twice every 40 seconds. Défaut : Double signal sonore court et double clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. End of life: Yellow LED flashes 3 times and beeps 3 times every 40 seconds. Fin de vie : La LED jaune clignote 3 fois et émet 3 bips toutes les 40 secondes.
Device QR Code / QR appareil
C ETL LISTED US
Intertek
5019856
DEACTIVATE
DÉSACTIVER
Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air through the openings and around the perimeter of the alarm. Nettoyer chaque année l'alarme en aspirant ou en soufflant de l'air comprimé à travers les ouvertures et autour du périmètre de l'alarme.
BLACK/ NOIR = LIVE/PHASH
RED/ROUGE= INTERCONNECT/INTERCONNEXION
WHITE/BLANC= NEUTRAL/LIGNE NEUTRE
Replace 10 years after manufacture.
Remplacer 10 ans après la fabrication.
Device QR Code
QR appareil
CO alarm response time/Temps de réponse de l'alarmes CO :
70PPM within 60-240 min; 150PPM within10-50 min; 400PPM within 4-15 min;
Refer to user's manual for complete operation & installation which should be retained.Test – after installation, weekly, and after cleaning. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour le fonctionnement et l'installation complets. qui doit être conservée. Test: après installation, une fois par semaine et après nettoyage.
RETURN TO SITERWELL FOR SERVICING. RETOURNER À SITERWELL POUR L'ENTRETIEN.
ADDRESS/ADRESSE :
No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo,
Zhejiang Province, China
Rev. A
UL STD 217 & 2034
CAN/ULC STD S531
& CSA STD 6.19-17