



US

23CA80171719

CABLES MUST ALWAYS BE SECURELY CONNECTED WHILE EQUIPMENT IS IN THE HAZARDOUS AREA. SEE MANUAL FOR ADDITIONAL WARNINGS.
(LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ INTRINSEQUE. LES CÂBLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE BIEN BRANCHÉS QUAND L'ÉQUIPEMENT SE TROUVE DANS LA ZONE DANGEREUSE. VOIR LE GUIDE D'UTILISATION POUR DES AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.) DO NOT USE WITH AN RFID READER (>6W) WHILE IN FLAMMABLE ATMOSPHERE.
(NE PAS UTILISER AVEC UN LECTEUR RFID (PLUS DE 6 W) DANS UNE ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE.)
INTRINSICALLY SAFE PER ANSI/UL-913 FOR USE IN CL. I, II, III, DIV 1, GR. C, D, E, F, AND G HAZARDOUS LOCATIONS. TEMPERATURE CODE: T3. UL CONTROL DRAWING 201168. (INTRINSÈQUEMENT SÉCURITAIRE SELON LA NORME ANSI/UL-913 POUR UNE UTILISATION DANS DES ZONES DANGEREUSES DE CLASSE I, II, III DIVISION 1, GROUPE C, D, E, F ET G. CODE DE TEMPÉRATURE: T3. DESSIN DE CONTRÔLE UL 201168.)
NOT EVALUATED AS AN IGNITION SOURCE IN FLAMMABLE OR EXPLOSIVE ATMOSPHERES BY OSHA/NIOSH. (NON ÉVALUÉ COMME SOURCE D'INFLAMMATION DANS ATMOSPHÈRES INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES PAR MSHA.)

MFG'D BY (FABRIQUÉ PAR)
3M, MONROE, NC USA



P/N (N/P) 78-8151-7737-0_A 11/25

4100101143

P/N 201846-02

F. SENSOR MODULE ASSY

FCC ID: DGFPD20184602 IC: 458A-PSD20184602



SN 000000100010869383  26/01/07



WARNING (AVERTISSEMENT)
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
CABLES MUST ALWAYS BE SECURELY CONNECTED WHILE EQUIPMENT IS
IN THE HAZARDOUS AREA. SEE MANUAL FOR ADDITIONAL WARNINGS.
(LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT PORTER ATTEINTE À LA
SÉCURITÉ INTRINSEQUE. LES CÂBLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE BIEN
BRANCHÉS QUAND L'ÉQUIPEMENT SE TROUVE DANS LA ZONE
DANGEREUSE. VOIR LE GUIDE D'UTILISATION POUR DES AVERTISSEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES.) DO NOT USE WITH AN RFID READER (H/W) WHILE IN FLAMMABLE ATMOSPHERE.
(NE PAS UTILISER AVEC UN LECTEUR RFID (P/LUS DE 6 W) DANS UNE ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE.)
INTRINSICALLY SAFE PER ANSIUL-913 FOR USE IN CL I, II, III, DIV 1, GR. C, D, E, F, AND G HAZARDOUS
LOCATIONS. TEMPERATURE CODE: T3. UL CONTROL DRAWING 201168. INTRINSÉQUEMENT SÉCURITAIRE
SELON LA NORME ANSIUL-913 POUR UNE UTILISATION DANS DES ZONES DANGEREUSES DE CLASSE I, II,
III DIVISION 1, GROUPE C, D, E, F ET G. CODE DE TEMPÉRATURE: T3. DESSIN DE CONTRÔLE UL 201168.)
NOT EVALUATED AS AN IGNITION SOURCE IN FLAMMABLE OR EXPLOSIVE ATMOSPHERES BY
OSHA/NIOSH. (NON ÉVALUÉ COMME SOURCE D'INFLAMMATION DANS ATMOSPHÈRES INFLAMMABLES OU
EXPLOSIVES PAR MSHA.)

MFG'D BY (FABRIQUÉ PAR)
3M, MONROE, NC USA

PIN (NIP) 78-8151-7737-6_A 11/25

4105101141 P/N 201846-02
FACILITEE 100010869383 26/01/07

000000100010869383 26/01/07


AIR-PAK INTEGRATED ELECTRONICS (MODULE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ AIR-PAK)

P/N 201846-02

WARNING (AVERTISSEMENT)
TRAINING IS REQUIRED BEFORE USE. (UNE FORMATION EST NÉCESSAIRE AVANT L'UTILISATION.)
THIS UNIT MUST BE INSTALLED, MAINTAINED, AND USED STRICTLY IN ACCORDANCE WITH 3M SCOTT
INSTRUCTIONS P/N 99-0965-0414-1 AND THE APPROPRIATE RESPIRATOR INSTRUCTIONS. DO NOT USE
UNLESS GREEN LIGHT FLASHES WHEN RESPIRATOR IS TURNED ON.
(CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ, ENTRETENU ET UTILISÉ EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES
INSTRUCTIONS DE 3M SCOTT RELATIVES AU NUMÉRO DE PIÈCE 995277-01 ET AVEC LES INSTRUCTIONS DU
RESPIRATEUR APPROPRIÉ. UTILISEZ UNIQUEMENT SI LE VOYANT VERT CLIGNOTE LORSQUE
L'APPAREIL RESPIRATOIRE EST MIS EN MARCHÉ.)
OPEN BATTERY COVER ONLY IN A NON-HAZARDOUS AREA. ALWAYS REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
(OUVREZ LE COUVERCLE DE LA BATTERIE UNIQUEMENT DANS UNE ZONE NON DANGEREUSE. TOUJOURS
REMPLACER TOUTES LES PILES À LA FOIS.)

USE ONLY: (N'UTILISEZ QUE LES PILES):
ENERGIZER ALKALINE # E91 OR (OU) EN91;
DURACELL # PC1500, MX1500, MN1500, OR (OU)
DURACELL QUANTUM # QU1500.

PIN (NIP) 78-8151-7738-7_A 11/25

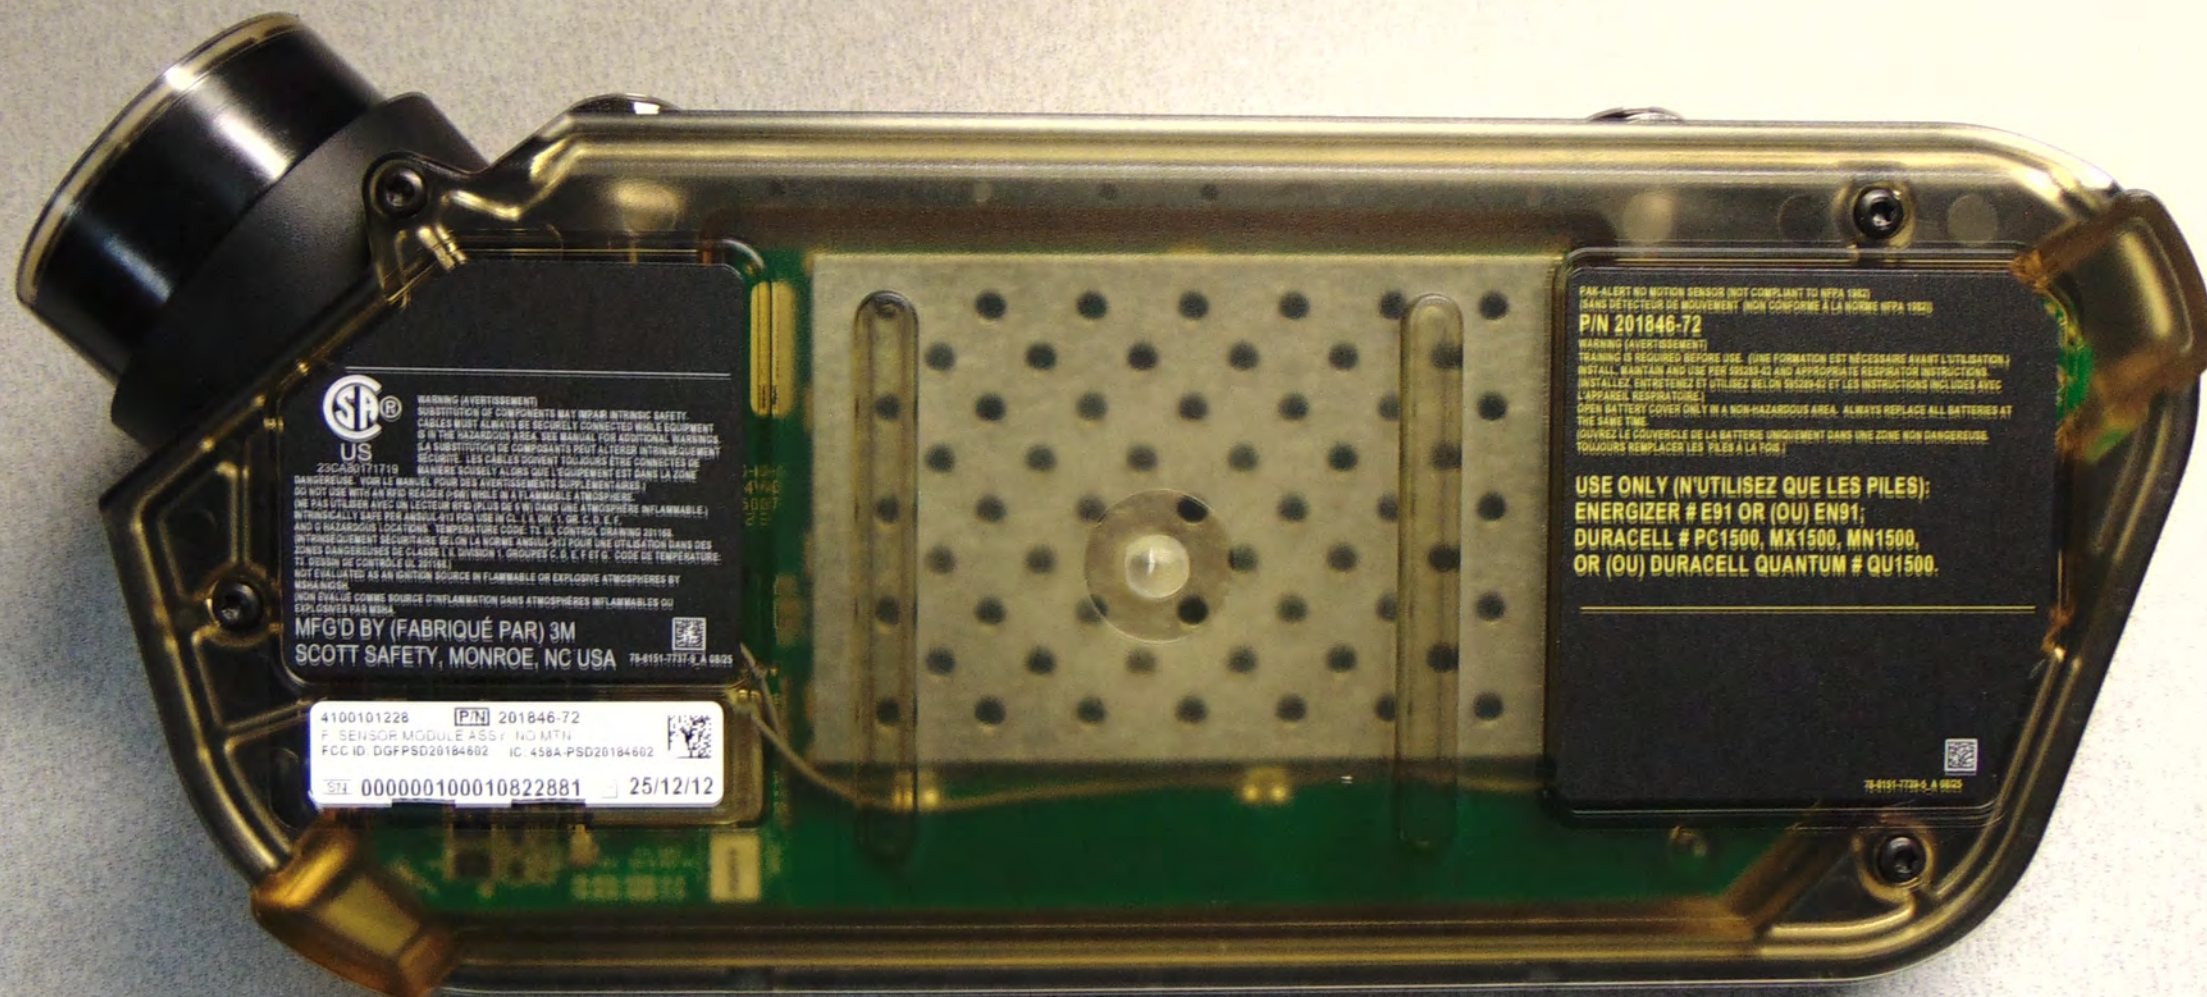

WARNING (AVERTISSEMENT)
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
CABLES MUST ALWAYS BE SECURELY CONNECTED WHILE EQUIPMENT
IS IN THE HAZARDOUS AREA. SEE MANUAL FOR ADDITIONAL WARNINGS.
LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT ALTERER INTRINSÈQUEMENT
SÉCURITÉ. LES CÂBLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE CONNECTÉS DE
MANIÈRE SÛRE ALORS QUE L'ÉQUIPEMENT EST DANS LA ZONE
DANGÉREUSE. VOIR LE MANUEL POUR DES AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.
DO NOT USE WITH AN IRIG READER (P/N) WHILE IN A FLAMMABLE ATMOSPHERE.
NE PAS UTILISER AVEC UN LECTEUR IRIG (P/N) DANS UNE ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE.
INTRINSICALLY SAFE PER ANSI/UL 913 FOR USE IN CL. I, G, DIV. 1, GR. C, D, E, F,
AND G HAZARDOUS LOCATIONS. TEMPERATURE CODE: T1. UL CONTROL DRAWING 20146.
INTRINSÈQUEMENT SÉCURITAIRE SELON LA NORME ANSI/UL 913 POUR UNE UTILISATION DANS DES
ZONES DANGÉREUSES DE CLASSE I, DIVISION 1, GROUPE C, D, E, F ET G. CODE DE TEMPÉRATURE:
T1. DSSN DE CONTRÔLE UL 20146.
NOT EVALUATED AS AN IGNITION SOURCE IN FLAMMABLE OR EXPLOSIVE ATMOSPHERES BY
NSA/ANCC.
NON ÉVALUÉ COMME SOURCE D'INFLAMMATION DANS ATMOSPHÈRES INFLAMMABLES OU
EXPLOSIVES PAR NSNA.

MFG'D BY (FABRIQUÉ PAR) 3M
SCOTT SAFETY, MONROE, NC USA 78-8191-7737-S, A 6825

4100101226 P/N 201846-72
P. SENSOR MODULE ASSY NO MTN
FCC ID: DGFPD20184602 IC: 458A-PSD20184602
000000100010822881 25/12/12

PAK-Alert NO MOTION SENSOR (NOT COMPLIANT TO NFPA 1982)
(SANS DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (NON CONFORME À LA NORME NFPA 1982))

P/N 201846-72

WARNING (AVERTISSEMENT)
TRAINING IS REQUIRED BEFORE USE. (UNE FORMATION EST NÉCESSAIRE AVANT L'UTILISATION.)
INSTALL, MAINTAIN AND USE PER 55283-02 AND APPROPRIATE RESPIRATOR INSTRUCTIONS.
(INSTALLER, ENTRETEENIR ET UTILISER SELON 55283-02 ET LES INSTRUCTIONS INCLUSES AVEC
L'APPAREIL RESPIRATOIRE.)
OPEN BATTERY COVER ONLY IN A NON-HAZARDOUS AREA. ALWAYS REPLACE ALL BATTERIES AT
THE SAME TIME.
(OUVRIER LE COUVERCLE DE LA BATTERIE UNIQUEMENT DANS UNE ZONE NON DANGÉREUSE.
TOUJOURS REMPLACER LES PILES À LA FOIS.)

USE ONLY (N'UTILISEZ QUE LES PILES):
ENERGIZER # E91 OR (OU) EN91;
DURACELL # PC1500, MX1500, MN1500,
OR (OU) DURACELL QUANTUM # QU1500.

78-8191-7737-S, A 6825

US (LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT ALTERER INTRINSÈQUEMENT
23CA80171719 SÉCURITÉ. LES CÂBLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE CONNECTÉS DE
MANIÈRE SCUSELY ALORS QUE L'ÉQUIPEMENT EST DANS LA ZONE
DANGEREUSE. VOIR LE MANUEL POUR DES AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.)
DO NOT USE WITH AN RFID READER (>6W) WHILE IN A FLAMMABLE ATMOSPHERE.
(NE PAS UTILISER AVEC UN LECTEUR RFID (PLUS DE 6 W) DANS UNE ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE.)
INTRINSICALLY SAFE PER ANSI/UL-913 FOR USE IN CL. I, II, DIV. 1, GR. C, D, E, F,
AND G HAZARDOUS LOCATIONS. TEMPERATURE CODE: T3. UL CONTROL DRAWING 201168.
(INTRINSÈQUEMENT SÉCURITAIRE SELON LA NORME ANSI/UL-913 POUR UNE UTILISATION DANS DES
ZONES DANGEREUSES DE CLASSE I, II, DIVISION 1, GROUPES C, D, E, F ET G. CODE DE TEMPÉRATURE:
T3. DESSIN DE CONTRÔLE UL 201168.)
NOT EVALUATED AS AN IGNITION SOURCE IN FLAMMABLE OR EXPLOSIVE ATMOSPHERES BY
MSHA/NIOSH.
(NON ÉVALUÉ COMME SOURCE D'INFLAMMATION DANS ATMOSPHÈRES INFLAMMABLES OU
EXPLOSIVES PAR MSHA.)

MFG'D BY (FABRIQUÉ PAR) 3M
SCOTT SAFETY, MONROE, NC USA  78-8151-7737-9_A 08/25

4100101228  201846-72
F SENSOR MODULE ASSY, NO MTN
FCC ID: DGFPD20184602 IC: 458A-PSD20184602 

 000000100010822881  25/12/12