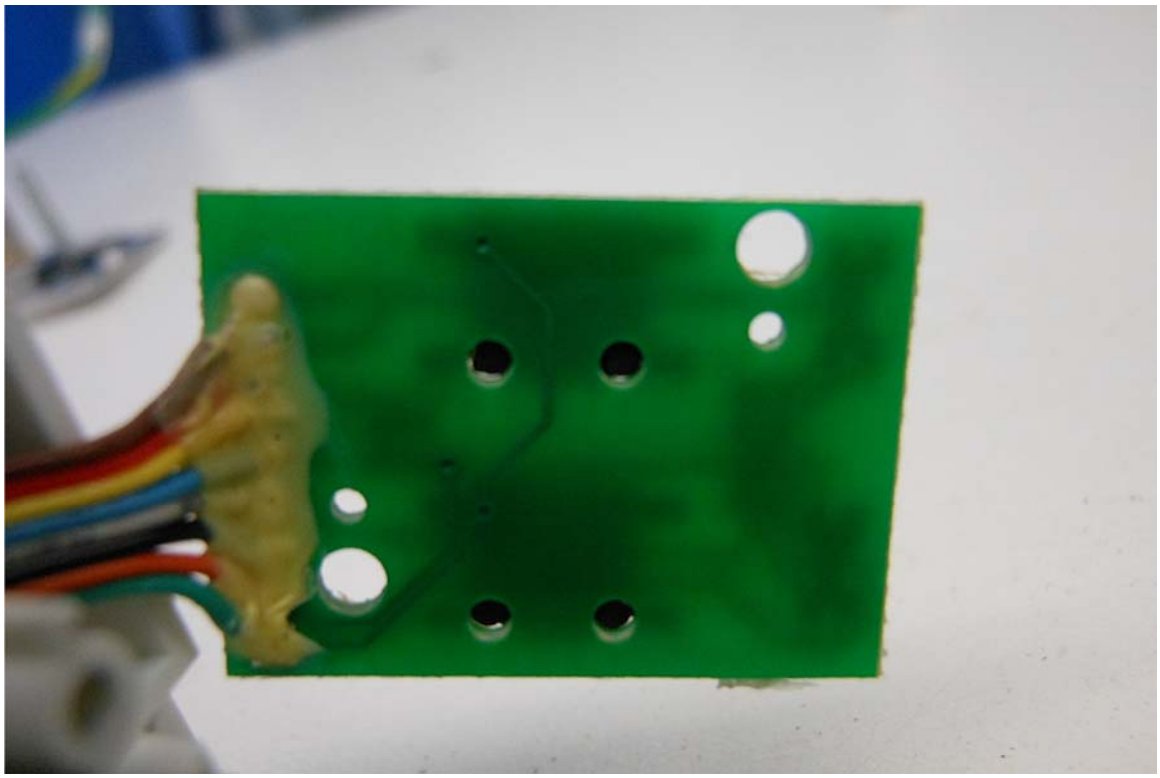

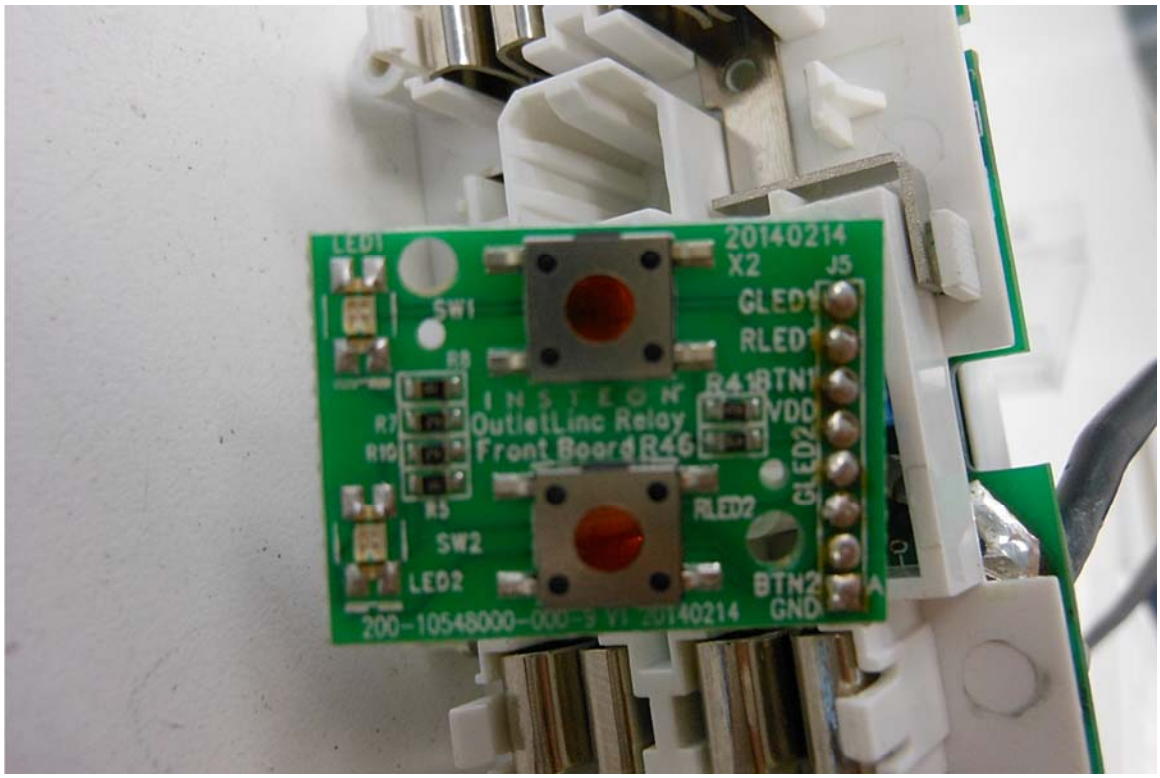
LED1
SW1
20140214
X2
J5
GLED1
RLED1
BTN1
VDD
R41
INSTEON
OutletLinc Relay
Front Board
R46
R7
R10
R5
SW2
LED2
RLED2
GLED2
BTN2
GND
200-10548000-000-3 V1 20140214

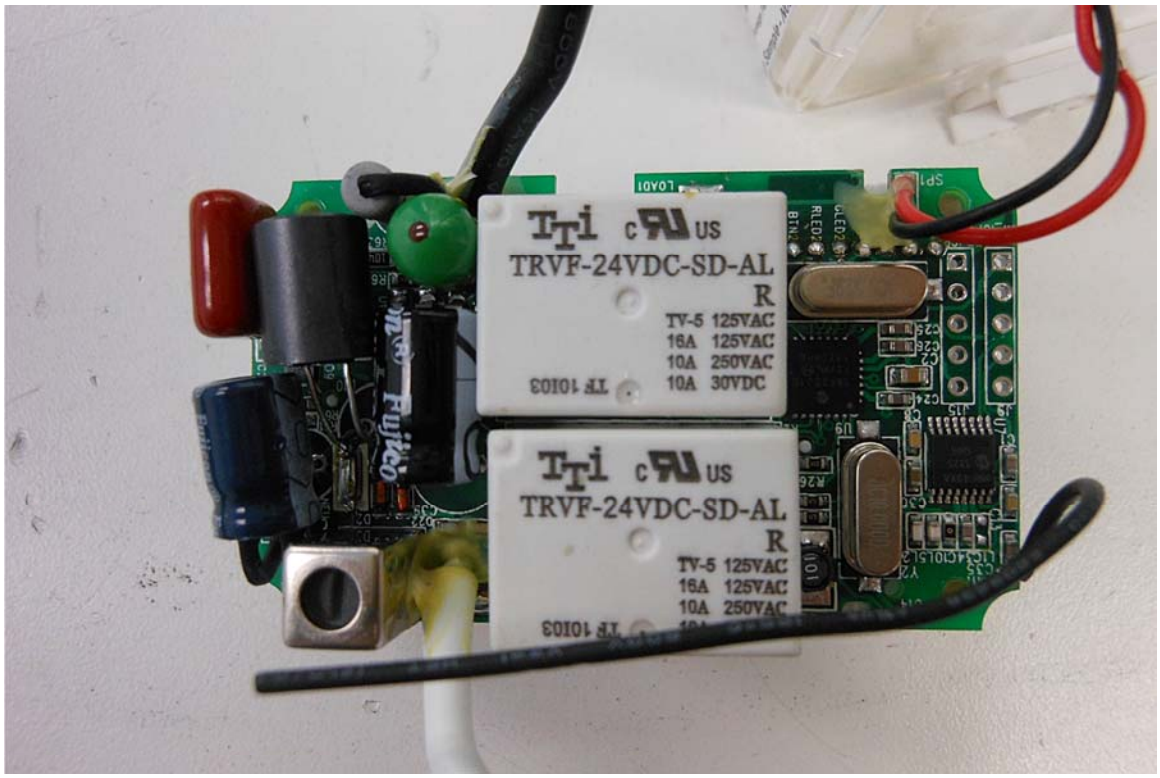
TTi c UL us
TRVF-24VDC-SD-AL
R
TV-5 125VAC
16A 125VAC
10A 250VAC
10A 30VDC
TTi c UL us
TRVF-24VDC-SD-AL
R
TV-5 125VAC
16A 125VAC
10A 250VAC

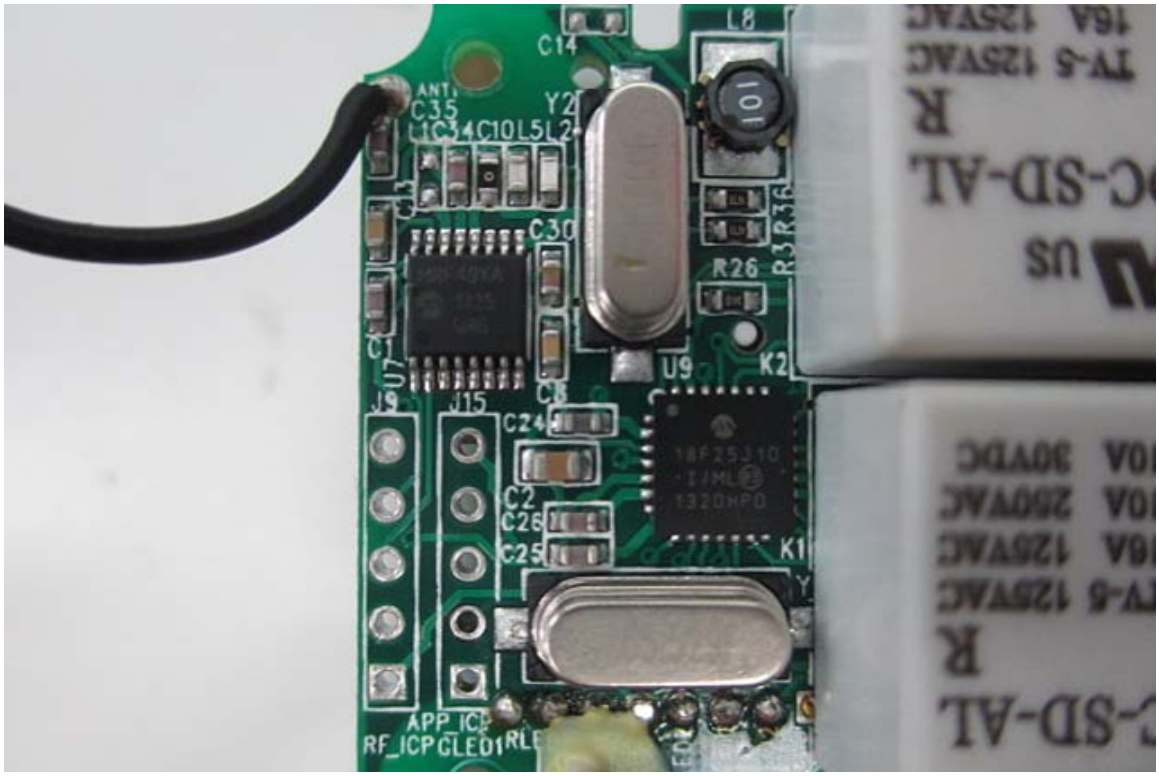
C14
L8
ANT1
C35
Y2
L1C34C10L5L2
C30
R26
R3R36
U9
K2
J9
J15
C24
C2
C26
C25
K1
APP_ICP
RF_ICPCLED1RLE

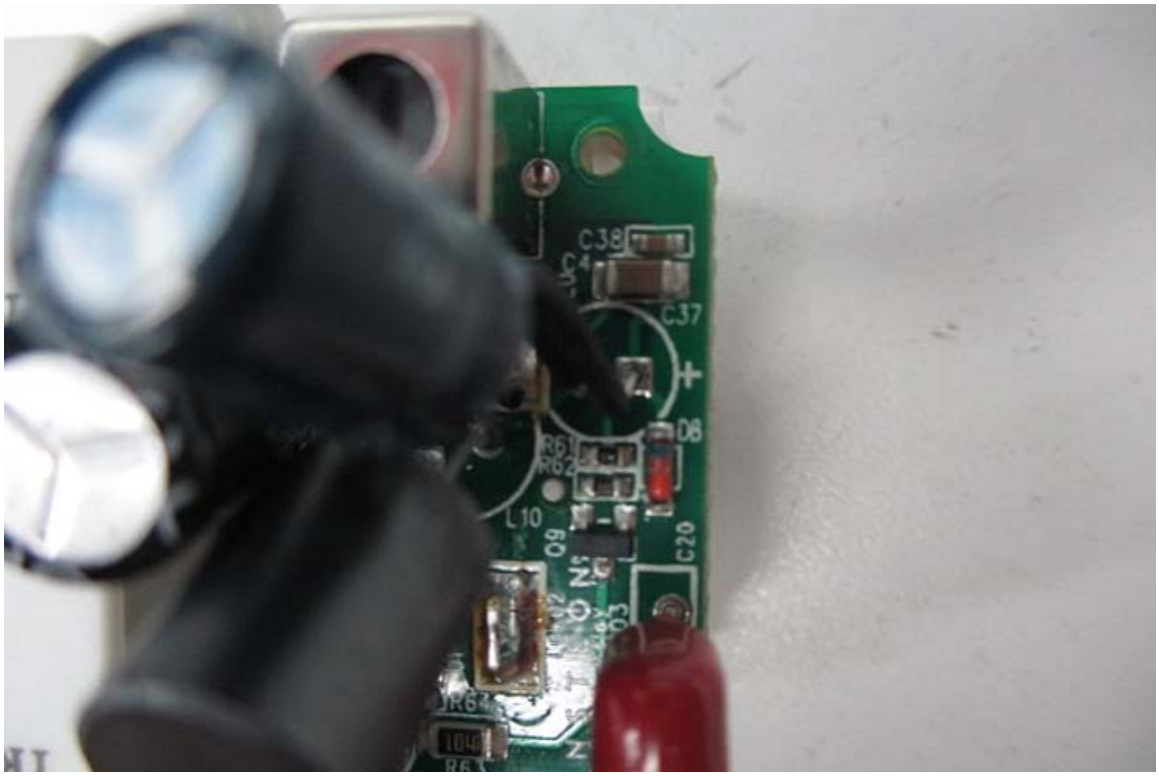
C38
C37
D8
R61
R62
L10
C20

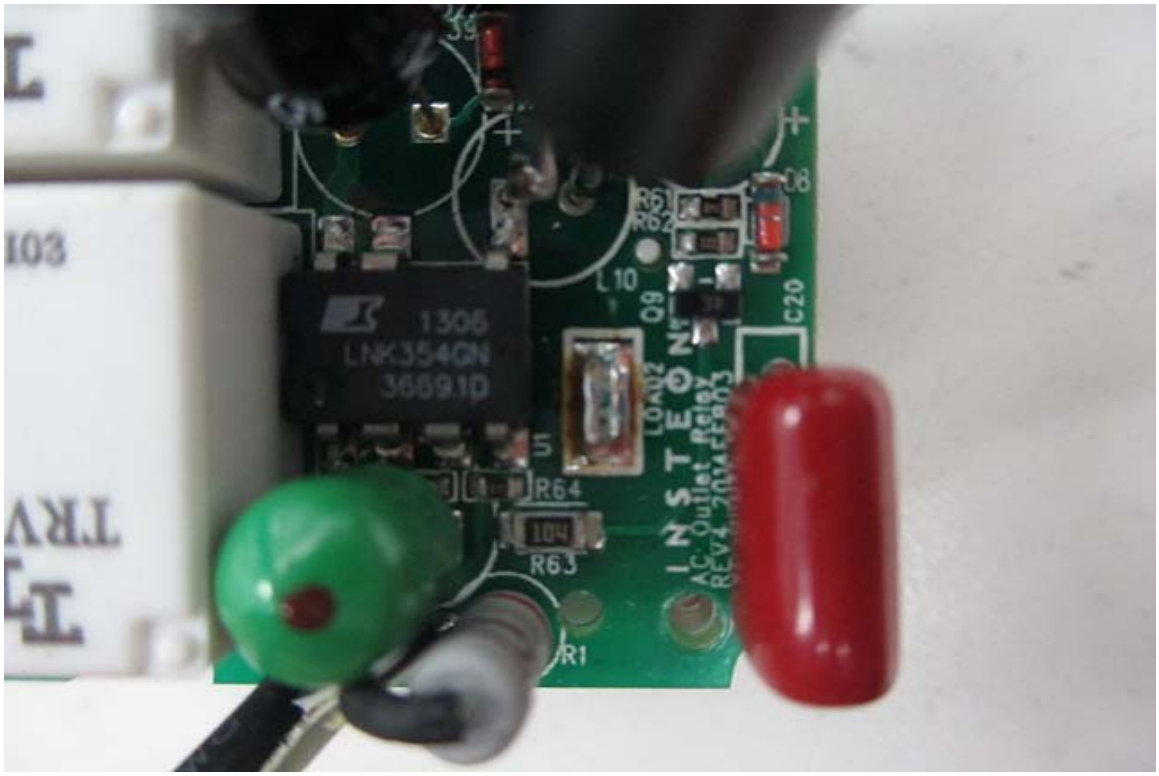
1306
LNK354GN
366991D
R64
104
R63
R1
R61
R62
L10
Q9
D8
C20
LOAD2
AC Outlet Relay
REV4 2014FEB03

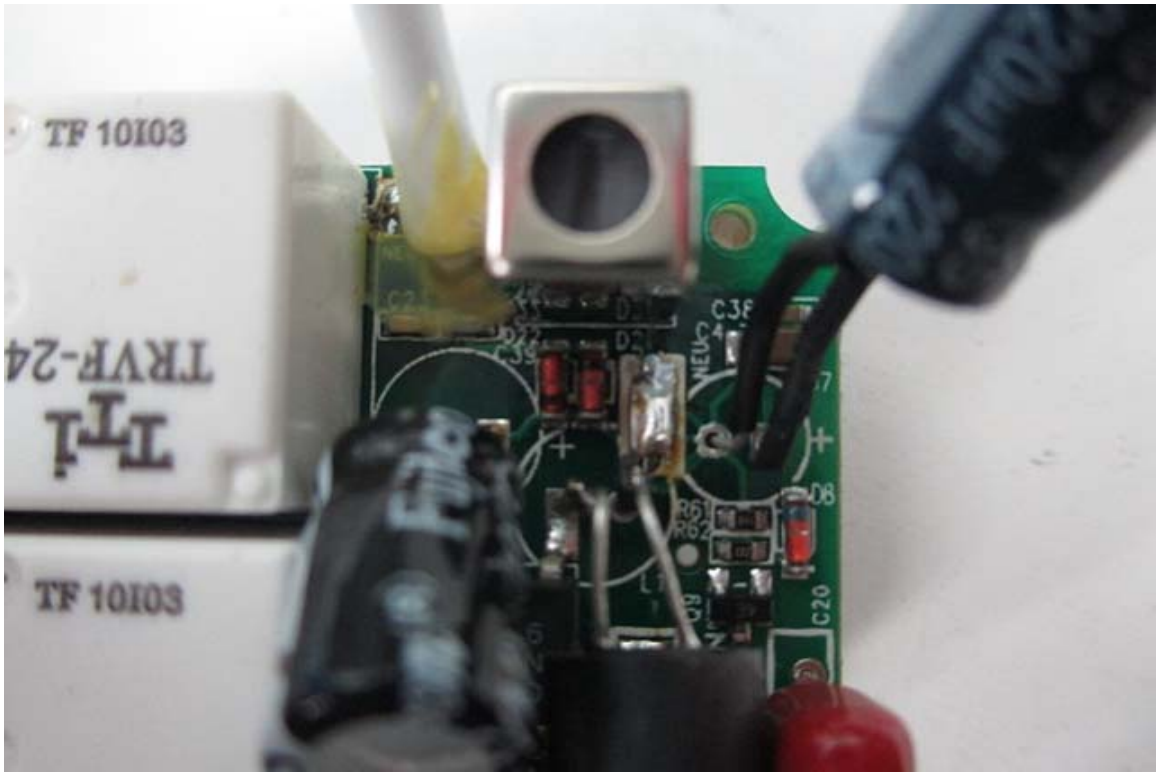
TF 10I03
TRVF-24
TF 10I03
NEUT
R61
R62
D8
C20

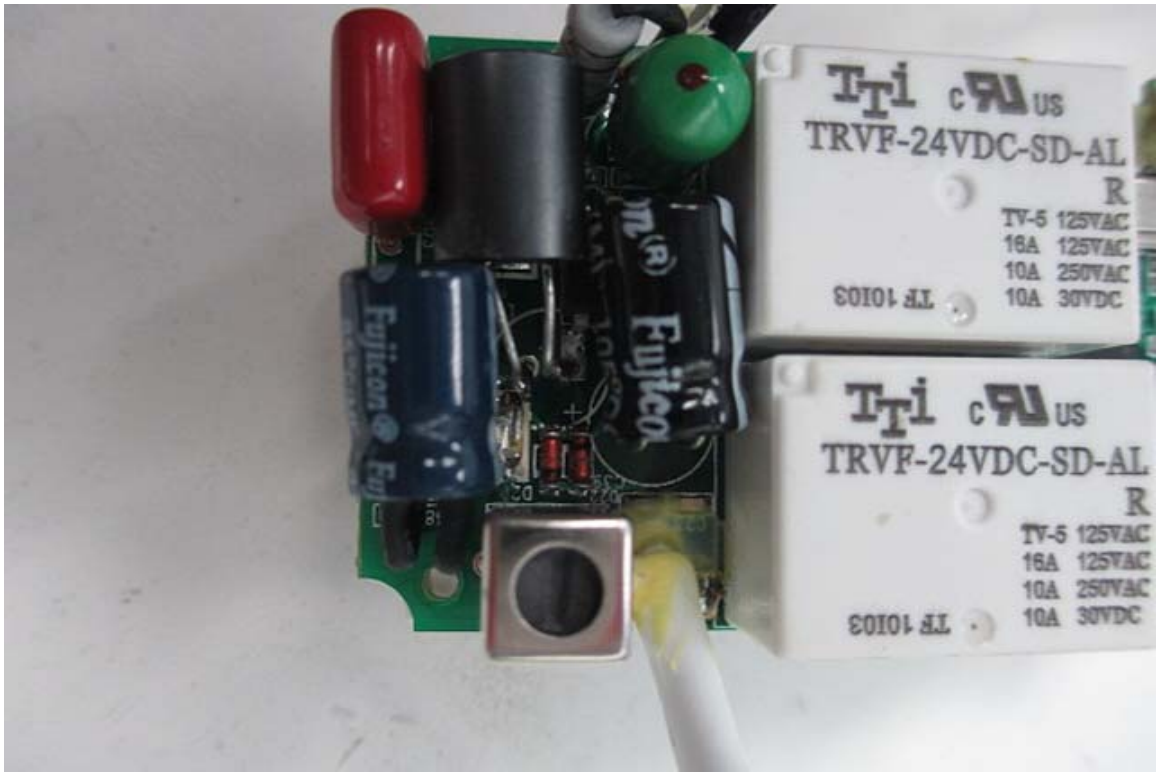
TTi
TRVF-24VDC-SD-AL
R
TV-5 125VAC
16A 125VAC
10A 250VAC
10A 30VDC
TTi
TRVF-24VDC-SD-AL
R
TV-5 125VAC
16A 125VAC
10A 250VAC
10A 30VDC
Fujitsu
Fujitsu